


Komplette Lüftungsanlage mit Enthalpie Wärmetauscher



Materialaufstellung:

1x Fassadenelement 11FLA125-R-AF
 2x Isorohr 11ZIRO125 (2m)
 1x Lüftungsgerät 11KL170-XV-E
 1x Revisionsklappe 11ZRKL80x120-D
 2x Aluflexschlauch 11ZAFS125 (0,5m)
 1x Schalldämmverteiler 11SDV-EPP
 1x Anschlussplatte 11ZSDVASPL
 1x Halterung Schlauch ASPL 11ZHASAP12
 1x Kunststoffnippel-Set 11ZKUNI75-EPP
 2x Schlauch DN75 11SCHL75 (100m)
 3x Saugnische DN125 11ZSN125-75-2
 6x Saugnische DN100 11ZSN100-75
 3x SN Flansch DN125 11ZSNFL125
 6x SN Flansch DN100 11ZSNFL100
 1x Zuluft Ventil DN125 11ZZULV125
 4x Zuluft Ventil DN100 11ZZULV100
 2x Abluft Ventil DN125 11ZABLV125
 2x Abluft Ventil DN100 11ZABLV100

Einsatzbereich bei 100 Pa extern.....40 m³/h bis 162m³/h
 Energieeffizienz.....A
 WBG nach EN13141-7 ZUL.....91%
 WBG nach EN13141-7 FOL.....81%
 WBG nach EN13141-7 ZUL mit Enthalpie WT.....82%
 WBG nach EN13141-7 FOL mit Enthalpie WT.....71%
 SFP Wert nach EN13141-7 mit Enthalpie WT.....0,23Wh/m³
 SFP Wert nach EN13141-7.....0,25Wh/m³

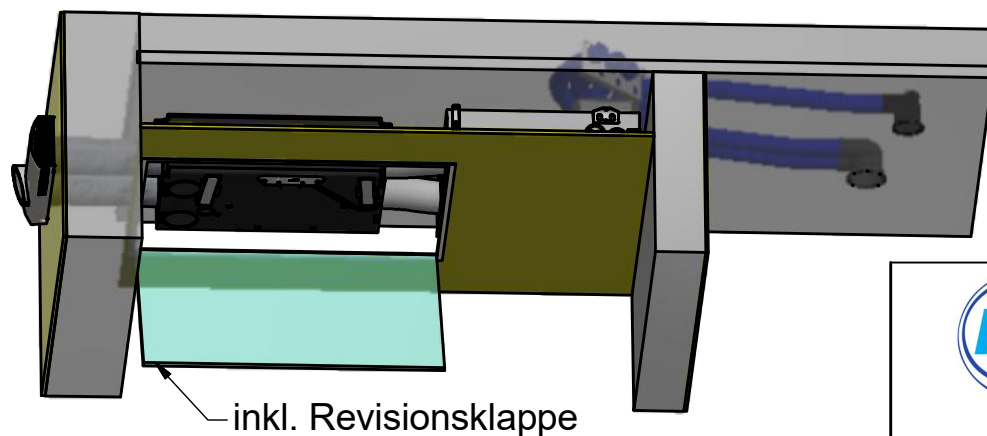

inkl. Revisionsklappe

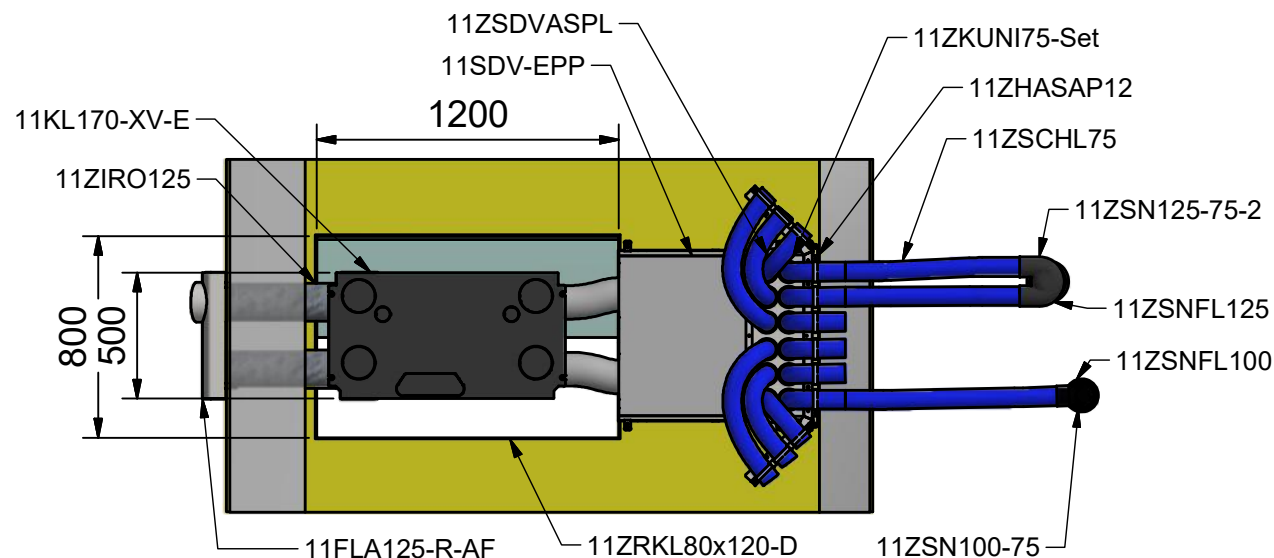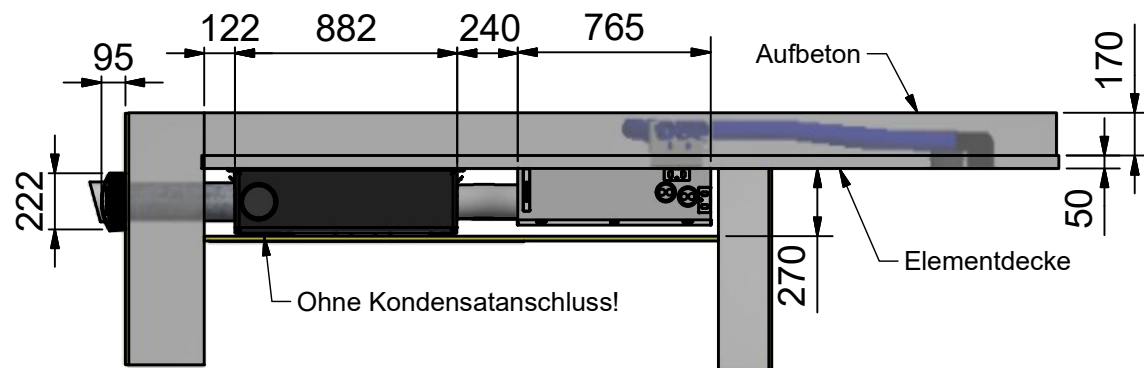

Schallleistungspegel nach EN13141-7 bei 115m³/h:

Gehäuse.....34,9dB(A)
 Zuluft.....44,1dB(A)
 Abluft.....46,2dB(A)
 Außenluft.....47,0dB(A)
 Fortluft.....40,2dB(A)

KL LUFTECHNIK
 KL LUFTECHNIK GMBH
 3932 KIRCHBERG AM WALDE 259
 TEL.: 0 28 54 / 86 086
 OFFICE@KL-LUFTECHNIK.AT

Bezeichnung:
 BG Einbaubeispiel KL170-XV Decke

Diese Zeichnung stellt nach den Urh. Ges § 24 unsergeistiges Eigentum dar, und darf ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder Konkurrenzfirmen, noch dritten Personen weitergegeben werden. Die unbefugte bzw. bestimmungswidrige Verwendung dieser ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.

Zeichner:	Kr
Datum:	
Freigabe:	
Hersteller:	
Lieferant:	
Version:	
Zeichn. Nr.	1
Maßstab:	