

## Komplette Lüftungsanlage mit Enthalpie Wärmetauscher




### Materialaufstellung:

1x Fassadenelement 11FLA125-R-AF  
 2x Isorohr 11ZIRO125 (2m)  
 1x Lüftungsgerät 11KL170-XV-E  
 1x Revisionsklappe 11ZRKL80x120-D  
 2x Schalldämmschlauch 11ZSDS125-1-NN  
 2x Verteiler 11V125-75-6  
 2x Schlauch DN75 11SCHL75 (100m)  
 3x Saugnische DN125 11ZSN125-75-2  
 6x Saugnische DN100 11ZSN100-75  
 3x SN Flansch DN125 11ZSNFL125  
 6x SN Flansch DN100 11ZSNFL100  
 1x Zuluft Ventil DN125 11ZZULV125  
 4x Zuluft Ventil DN100 11ZZULV100  
 2x Abluft Ventil DN125 11ZABLV125  
 2x Abluft Ventil DN100 11ZABLV100

### optional:

1x Flachschalldämpfer 11FSD75-2  
 für Schlafzimmer

Einsatzbereich bei 100 Pa extern.....40 m³/h bis 162m³/h  
 Energieeffizienz.....A  
 WBG nach EN13141-7 ZUL.....91%  
 WBG nach EN13141-7 FOL.....81%  
 WBG nach EN13141-7 ZUL mit Enthalpie WT.....82%  
 WBG nach EN13141-7 FOL mit Enthalpie WT.....71%  
 SFP Wert nach EN13141-7 mit Enthalpie WT.....0,23Wh/m³  
 SFP Wert nach EN13141-7.....0,25Wh/m³

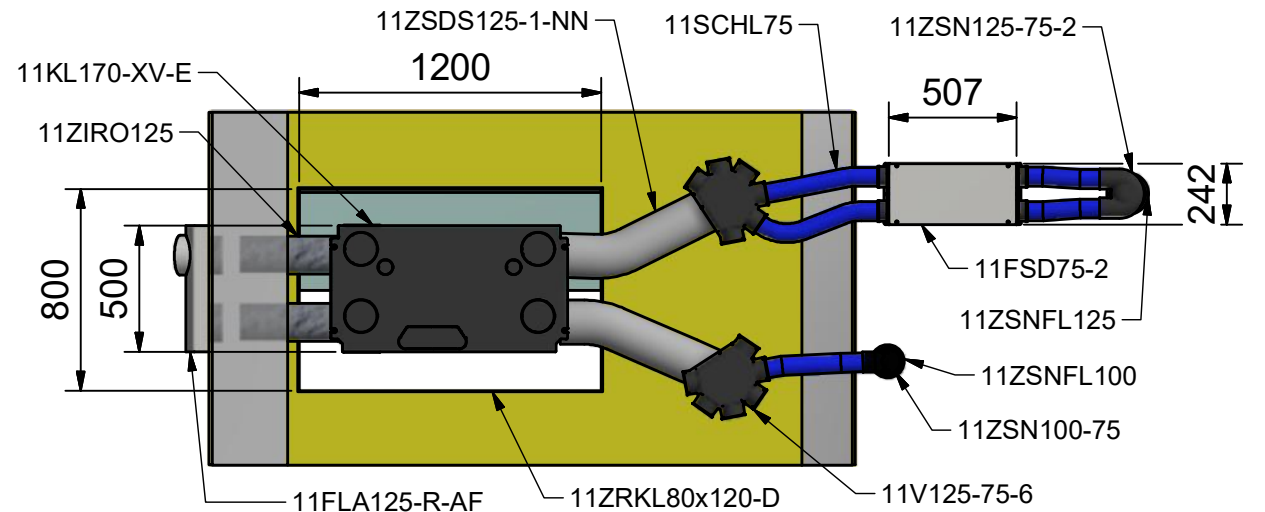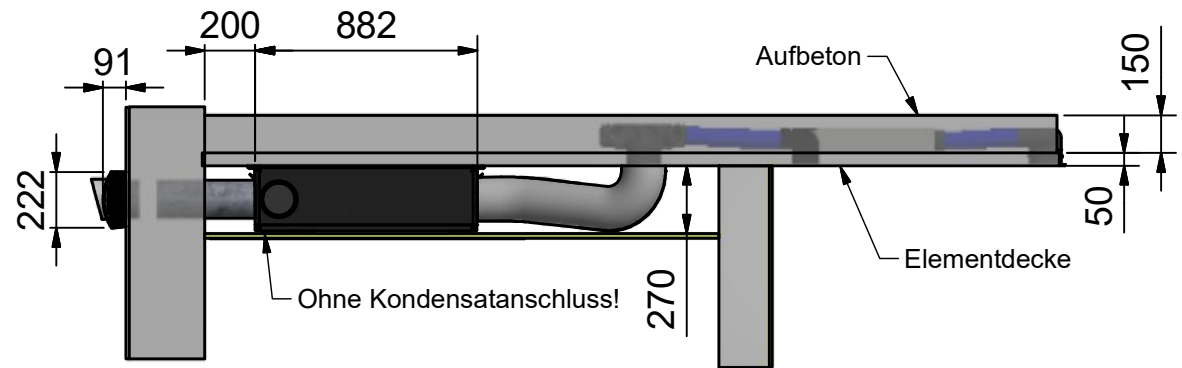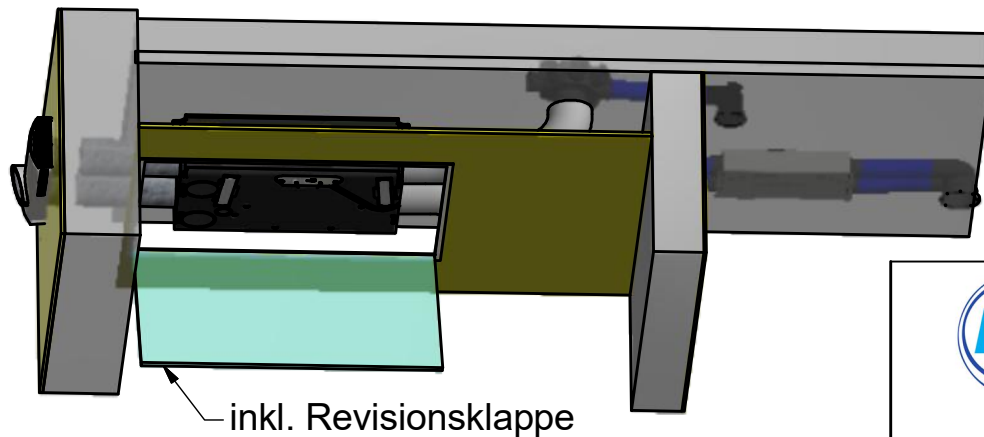

Schallleistungspegel nach EN13141-7 bei 115m³/h:

**Gehäuse.....34,9dB(A)**  
 Zuluft.....44,1dB(A)  
 Abluft.....46,2dB(A)  
 Außenluft.....47,0dB(A)  
 Fortluft.....40,2dB(A)

 **LUFTECHNIK**  
 KL LUFTECHNIK GMBH  
 3932 KIRCHBERG AM WALDE 259  
 TEL.: 0 28 54 / 86 086  
 OFFICE@KL-LUFTECHNIK.AT

Bezeichnung:  
 BG Einbaubeispiel KL170-XV Decke

Diese Zeichnung stellt nach den Urh. Ges § 24  
 unsergeistiges Eigentum dar, und darf ohne unsere  
 ausdrückliche Zustimmung weder Konkurrenzfirmen,  
 noch dritten Personen weitergegeben werden.  
 Die unbefugte bzw. bestimmungswidrige Verwendung  
 dieser ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.

|             |    |
|-------------|----|
| Zeichner:   | Kr |
| Datum:      |    |
| Freigabe:   |    |
| Hersteller: |    |
| Lieferant:  |    |
| Version:    |    |
| Zeichn. Nr. | 1  |
| Maßstab:    |    |